



クリーンルーム連続監視システムソフトウェア


Particle Vision[®] Japan

パーティクル・ビジョン・ジャパン

標準版(V2) / FDA, 21CFR Part 11 対応版(V3)

- FDA 21CFR Part11 対応
 - ユーザ別には使用権限の設定
 - 無操作時の自動ログオフ機能
 - パスワードの有期限設定 (V3 のみ)
 - オーディットトレイルのログ機能 (V3 のみ)
 - 指紋認証 (V3 のみ)
- MetOne リモートカウンタ、マニホールド、ハンドヘルドの混在測定に対応 (清浄度は、最大 64 測定箇所まで対応)
- 温度、湿度、差圧などのアナログセンサからのデータ取り込み
- 測定点毎での任意の Hi・HiHi・Lo・LoLo の 4 段階の警報の設定
- パトライトやブザーなどの外部警報装置へのアラーム出力 (オプション)
- マップ(平面図へ計測値)表示 (オプション)
- テンドグラフ表示機能/現在・過去・スクロール
- 自動日報(指定時刻に指定帳票の自動印刷)
- 収集データの CSV 形式でのファイル出力
- パソコンと連動したパーティクルカウンタの電源自動 ON/OFF 機能
- 遠隔監視・操作ディスプレイ・キーボード (パソコン本体から最大 300m) の接続 (オプション)

メイン画面 (例)

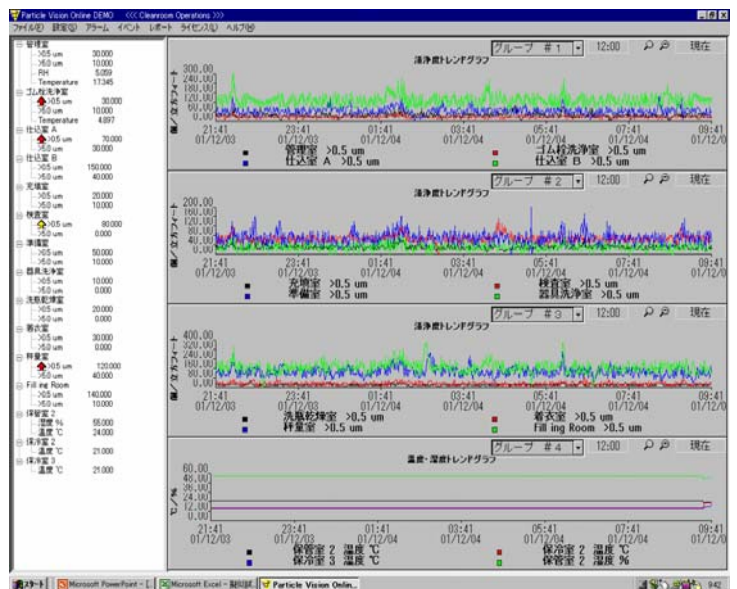

レポート (日報) (例)

◆ 1時間、集計データリスト(時間単位)

1 of 1 | 78% | Total: 437 | 100% | 437 of

ゴム栓洗浄室_1時間集計データリスト
1時間、集計データリスト(時間単位)
2001-12-03 08:55 ~ 2001-12-03 21:21

測定点	データ名	年月日	時刻	平均値	最小値	最大値	標準偏差
システム名: PVO Demo サーバー名: PVO Demo							
ゴム栓洗浄室							
>0.5um		2001-12-03	8	30.00	20.00	40.00	6.32
		2001-12-03	9	27.20	20.00	30.00	4.23
		2001-12-03	11	25.00	20.00	30.00	5.00
		2001-12-03	13	27.27	20.00	40.00	6.86
		2001-12-03	14	28.85	10.00	60.00	12.14
		2001-12-03	18	04.50	0.00	60.00	15.00
		2001-12-03	19	0.00	0.00	0.00	0.00
>5.0um		2001-12-03	20	9.14	0.00	40.00	12.51
		2001-12-03	21	24.09	10.00	40.00	7.78
		2001-12-03	8	0.00	0.00	0.00	0.00
		2001-12-03	9	0.00	0.00	0.00	0.00
	2001-12-03	11	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2001-12-03	13	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2001-12-03	14	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2001-12-03	18	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2001-12-03	19	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2001-12-03	20	16.25	0.00	40.00	13.17	
	2001-12-03	21	4.09	0.00	10.00	4.92	

測定員: 437

